

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Трансформаторы тока измерительные ТПП-Н-0,66

#### Назначение средства измерений

Трансформаторы тока измерительные ТПП-Н-0,66 (далее - трансформаторы) предназначены для масштабного преобразования силы переменного тока с целью его дальнейшего измерения в сетях частотой 50 Гц и номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

#### Описание средства измерений

Трансформаторы состоят из тороидального магнитопровода и многовитковой обмотки, которые размещены в корпусе, изготовленном из трудногорючего термопласта. Выводы обмотки присоединены к спаренным контактам, расположенным на корпусе трансформатора.

По конструкции трансформаторы являются проходными, с одной ступенью трансформации, одним коэффициентом трансформации и одной вторичной обмоткой. Роль первичной обмотки трансформаторов выполняет шина, или кабель распределительного устройства, в которое встраивается трансформатор.

Трансформатор крепится к первичной обмотке при помощи комплекта крепления либо к основанию при помощи скобы крепежной.

Принцип действия трансформатора основан на преобразовании токов первичной обмотки в токи вторичной обмотки. Все трансформаторы являются понижающими.

Трансформаторы выпускаются на номинальные первичные токи 75 А, 80 А, 100 А, 150 А, 200 А, 250 А, 300 А, 400 А, 500 А, 600 А, 750 А, 800 А, 1000 А и 1200 А.

Трансформаторы соответствуют своему классу точности при уменьшении вторичной нагрузки вплоть до нулевого значения.

Прозрачная крышка защищает контакты вторичной обмотки и табличку с данными трансформатора, и пломбируется с целью защиты от несанкционированного доступа и хищения электроэнергии.

Трансформаторы применяются в энергетике в схемах измерения и коммерческого учета электрической энергии.

Общий вид трансформаторов приведен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки приведены на рисунке 2.



Рисунок 1 – Внешний вид трансформаторов

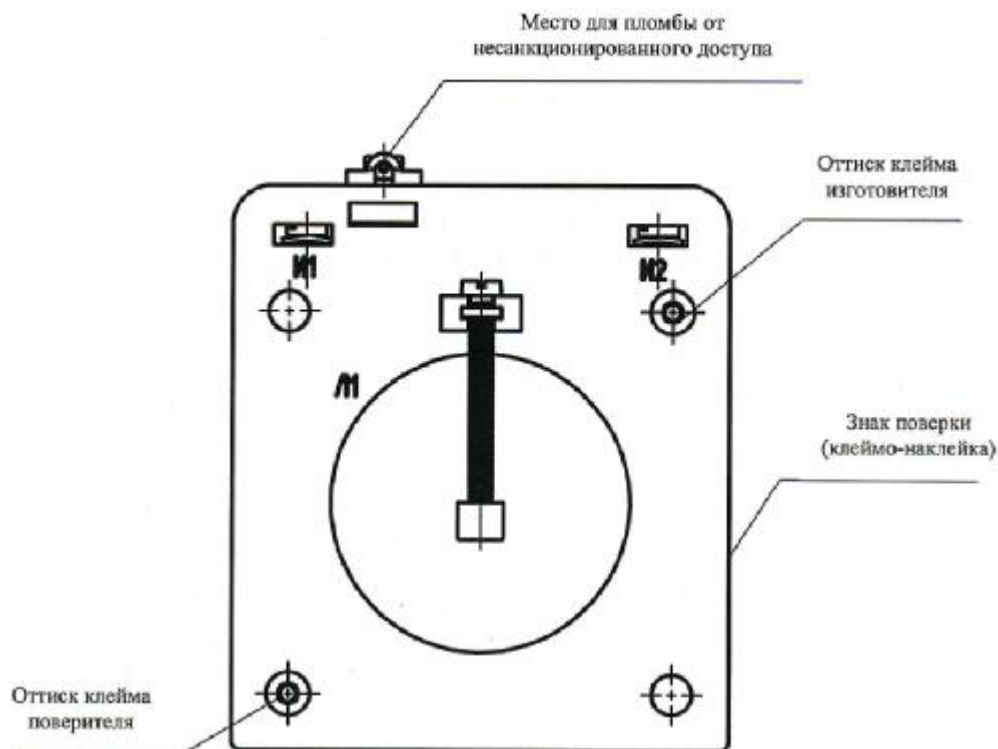


Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки

**Программное обеспечение**  
отсутствует.

**Метрологические и технические характеристики**

Метрологические и основные технические характеристики трансформаторов приведены в таблицах 1 - 6.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности по ГОСТ 7746-2015	0,2S или 0,5S
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный первичный ток, А	75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200
Номинальный вторичный ток, А	5
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности $\cos \varphi_2=0,8$ , В·А	3; 5
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности $\cos \varphi_2=1$ , В·А	0,5; 1; 2; 2,5; 5

Таблица 2 - Значения наибольших рабочих первичных токов

Наименование характеристики	Значение													
	75	80	100	150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1200
Номинальный первичный ток, А	75	80	100	150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1200
Наибольший рабочий первичный ток, А	80	80	100	160	200	250	320	400	500	630	800	800	1000	1250

Таблица 3 - Типоисполнения трансформаторов

Класс точности	Первичный ток, % номинального значения	Пределы допускаемой погрешности			Диапазон вторичной нагрузки, % номинального значения*
		токовой, %	угловой		
0,2S	1	± 0,75	± 30'	± 0,9 срад	от 25 до 100
	5	± 0,35	± 15'	± 0,45 срад	
	20	± 0,2	± 10'	± 0,3 срад	
	100	± 0,2	± 10'	± 0,3 срад	
	120	± 0,2	± 10'	± 0,3 срад	
0,5S	1	± 1,5	± 90'	± 2,7 срад	
	5	± 0,75	± 45'	± 1,35 срад	
	20	± 0,5	± 30'	± 0,9 срад	
	100	± 0,5	± 30'	± 0,9 срад	
	120	± 0,5	± 30'	± 0,9 срад	

\*Допускается нижний предел вторичной нагрузки менее 25 % номинальной, вплоть до нулевого значения.

Таблица 4 - Значение коэффициентов безопасности трансформаторов в зависимости от номинального первичного тока, значения вторичной нагрузки

Наименование трансформатора	Коэффициент мощности, cos j											
	0,8						1,0					
	Мощность нагрузки, ВА						Мощность нагрузки, ВА					
	0,5	1	2	2,5	3	5	0,5	1	2	2,5	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ТПП-Н-0,66-0,5S-75/5-0,5							3					
ТПП-Н-0,66-0,5S-80/5-0,5							2,5					
ТПП-Н-0,66-0,5S-100/5-0,5							2,5					
ТПП-Н-0,66-0,2S-100/5-0,5							3					
ТПП-Н-0,66-0,5S-100/5-1							3,5	2				
ТПП-Н-0,66-0,5S-150/5-0,5							2					
ТПП-Н-0,66-0,2S-150/5-0,5							3,5					
ТПП-Н-0,66-0,5S-150/5-1							3	2				
ТПП-Н-0,66-0,2S-150/5-1							4	2,5				
ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-0,5							2					
ТПП-Н-0,66-0,2S-200/5-0,5							3,5					
ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-1							3	2,5				
ТПП-Н-0,66-0,2S-200/5-1							5	3,5				
ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-2							5	3	2			
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-0,5							2					
ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-0,5							2,5					
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-1							2,5	2				
ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-1							3,5	3				
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-2							4	3	2			
ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-2							5,5	4	2,5			
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-2,5							5	3,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-0,5							2					
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-0,5							2					
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-1							2,5	2				
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-1							2,5	2				
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-2							3,5	3	2			
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-2							3,5	3	2			

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-2,5							4,5	3,5	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-2,5							5	4	2,5	2,5	
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-3	5	4	2,5	2,5	2		5	4	2,5	2,5	
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-0,5							2,5				
ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-0,5							2,5				
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-2							3,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-2							3,5	3	2,5		
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-2,5							3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-2,5							3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-3	3,5	3	2,5	2	2		3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-3	4	3,5	2,5	2,5	2		3,5	3	2,5	2,5	
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-2,5							3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-2,5							3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-3	3,5	3	2,5	2,5	2		3,5	3	2,5	2,5	
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-3	3,5	3	2,5	2,5	2		3,5	3	2,5	2,5	
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-1							2,5	2			
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-2,5							3	2,5	2	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-2,5							3	2,5	2	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-3	3,5	3	2,5	2	2		3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-3	3,5	3	2,5	2	2		3,5	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-5	4	3,5	3	3	2,5	2	4	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-5	4	3,5	3	3	2,5	2	4	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,5S-750/5-1							2,5	2,5			
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-1							2,5	2,5			
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-2,5							3	2,5	2	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-3	3	3	2,5	2,5	2		3	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-750/5-5	3,5	3,5	3	2,5	2,5	2	3,5	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-5	3,5	3,5	3	2,5	2,5	2	3,5	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,5S-800/5-1							2,5	2,5			
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-1							2,5	2,5			
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-2							3	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-2,5							3	2,5	2	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-3	3	3	2,5	2,5	2		3	3	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-800/5-5	3,5	3,5	3	3	2,5	2	3,5	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-5	3,5	3,5	3	3	2,5	2	3,5	3,5	3	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,5S-1000/5-2							2,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-2							2,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-2,5							3	2,5	2	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-3	3	3	2,5	2,5	2		3	2,5	2,5	2	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТПП-Н-0,66-0,5S-1000/5-5	4	3,5	3	3	3	2,5	3,5	3,5	3	3	2,5
ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-5	4	3,5	3	3	3	2,5	3,5	3,5	3	3	2,5
ТПП-Н-0,66-0,5S-1200/5-2							2,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-2							2,5	2,5	2		
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-2,5							3	2,5	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-3	3	2,5	2,5	2,5	2		3	2,5	2,5	2	
ТПП-Н-0,66-0,5S-1200/5-5	3	3	2,5	2,5	2,5	2	3	3	2,5	2,5	2
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-5	3	3	2,5	2,5	2,5	2	3	3	2,5	2,5	2

Таблица 5 - Масса трансформаторов

Типоисполнение трансформатора тока	Масса, кг, не более	Типоисполнение трансформатора тока	Масса, кг, не более
1	2	3	4
ТПП-Н-0,66-0,5S-150/5-1-У3	0,28	ТПП-Н-0,66-0,5S-150/5-0,5-У3	0,25
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-2-У3		ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-2-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-1-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-750/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-0,5-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-800/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-1-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-1-У3		ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-1-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-75/5-0,5-У3		0,30	
ТПП-Н-0,66-0,5S-80/5-0,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-1-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-100/5-0,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-100/5-1-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-100/5-0,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-150/5-0,5-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-200/5-0,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-150/5-1-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-1-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-200/5-2-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-1-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-2-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-2-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-2-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-2,5-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-2,5-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-2,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-400/5-3-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-2,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-400/5-3-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-2,5-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-2,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-2,5-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-3-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-2,5-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-3-У3		
ТПП-Н-0,66-0,5S-1000/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-3-У3		
ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-2-У3	ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-2,5-У3		

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
ТПП-Н-0,66-0,2S-200/5-1-У3	0,35	ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-3-У3	0,32
ТПП-Н-0,66-0,5S-250/5-2,5-У3		ТПП-Н-0,66-0,5S-1200/5-2-У3	
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-2,5-У3		ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-2-У3	
ТПП-Н-0,66-0,2S-300/5-2,5-У3		0,39	ТПП-Н-0,66-0,2S-250/5-2-У3
ТПП-Н-0,66-0,5S-300/5-3-У3			ТПП-Н-0,66-0,5S-750/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,5S-500/5-3-У3			ТПП-Н-0,66-0,2S-750/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,2S-500/5-3-У3			ТПП-Н-0,66-0,5S-800/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,5S-600/5-5-У3			ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,2S-600/5-5-У3			ТПП-Н-0,66-0,5S-1000/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,2S-800/5-3-У3			ТПП-Н-0,66-0,2S-1000/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-2,5-У3			ТПП-Н-0,66-0,5S-1200/5-5-У3
ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-3-У3			ТПП-Н-0,66-0,2S-1200/5-5-У3

Таблица 6 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У3
Габаритные размеры, мм, не более	87 x 52 x 105
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	290 000
Средний срок службы, лет, не менее	30

### Знак утверждения типа

наносится термопечатным способом на этикетку, прикрепленную к трансформатору, либо литьевым способом на корпус трансформатора. На титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт трансформатора знак утверждения типа наносится типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплектность трансформаторов приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор тока измерительный	ТПП-Н-0,66	1
Комплект крепления (винт М4х40 – 2 шт., гайка квадратная М4 – 2 шт., наконечник – 2 шт., хомут нейлоновый – 2 шт.)	-	1
Вставка универсальная под шину 30х5 мм (по согласованию с потребителем)	ПКФЛ 745532.103	2
Скоба крепежная (по согласованию с потребителем)	ПКФЛ 753731.001	1
Руководство по эксплуатации (поставляется на партию трансформаторов от 500 шт. либо по требованию заказчика)	ПКФЛ 671211.005 РЭ	1
Паспорт	ПКФЛ 671211.005 ПС	1
Упаковка изготовителя	-	1

### Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 (регистрационный № 27007-04);
- прибор сравнения КНТ-05 (регистрационный № 37854-08);
- магазин нагрузок МР3025 (регистрационный № 22808-02).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых трансформаторов с требуемой точностью.

Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма наносится на трансформатор.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в эксплуатационном документе.

#### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к трансформаторам тока измерительным ТПП-0.66**

ГОСТ 7746-2015 ГСИ Трансформаторы тока. Общие технические условия

ТУ ВУ 300220471.003-2012 Трансформаторы тока измерительные ТПП-Н-0,66.

Технические условия

#### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Юджэн» (ООО «Юджэн»)

Адрес: 211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 6

Телефон/факс: 8 10 (375214) 37-92-20

Web-сайт: <http://www.yudzhen.by>

E-mail: [info@yudzhen.by](mailto:info@yudzhen.by)

#### **Испытательный центр**

Экспертиза проведена Уральским научно-исследовательским институтом метрологии – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон (факс): +7 (343) 350-26-18 / +7 (343) 350-20-39

E-mail: [uniim@uniim.ru](mailto:uniim@uniim.ru)

Web-сайт: <http://www.uniim.ru>

Аттестат аккредитации УНИИМ – филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373 от 10.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.